


# BRIS WIRELESS SENSOR

EN: MEASUREMENT SE: MÅTT  
 NO: MÅL FI: MITAT

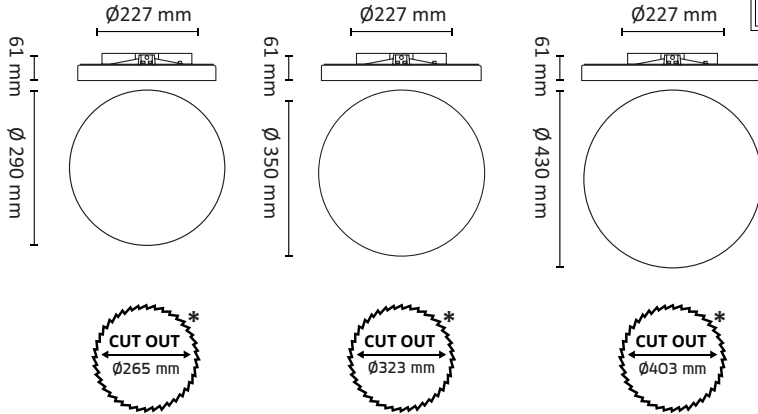






- \* Min. diameter for holes when using Bris with clips
- \* Min. diameter for hull ved bruk av Bris med klips
- \* Min. diameter för hål vid användning av Bris med klips
- \* Min. halkaisija reikiä käytettäessä Bris klipsien kanssa

EN: This product contains a light source of energy efficiency class C  
 NO: Dette produktet inneholder en LED-lyskilde med energieffektivitets-klasse C  
 SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklassen C  
 FI: Tämä tuote sisältää LED -valonlähteen energiatehokkuus luokalla C

**EN:** Replaceable light source (LED only) / control gear by a professional.  
**NO:** Utskiftbar lyskilde/forkobling av autorisert el-installatør.  
**SE:** Utbytbar ljuskälla/drivdon av auktoriserad elektriker.  
**FI:** Vaihdeettava valonlähte/ajuri valtuutetun sähköasentajan toimesta.


**EN:** Installation must be performed by a professional.  
**NO:** Må installeres av autorisert el-installatør.  
**SE:** Måste installeras av en behörig elektriker.  
**FI:** Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.

**EN:** Minimum distance to flammable material in the beam direction.  
**NO:** Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.  
**SE:** Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.  
**FI:** Vähimmäismita valaisimesta palaavaan materiaaliin.

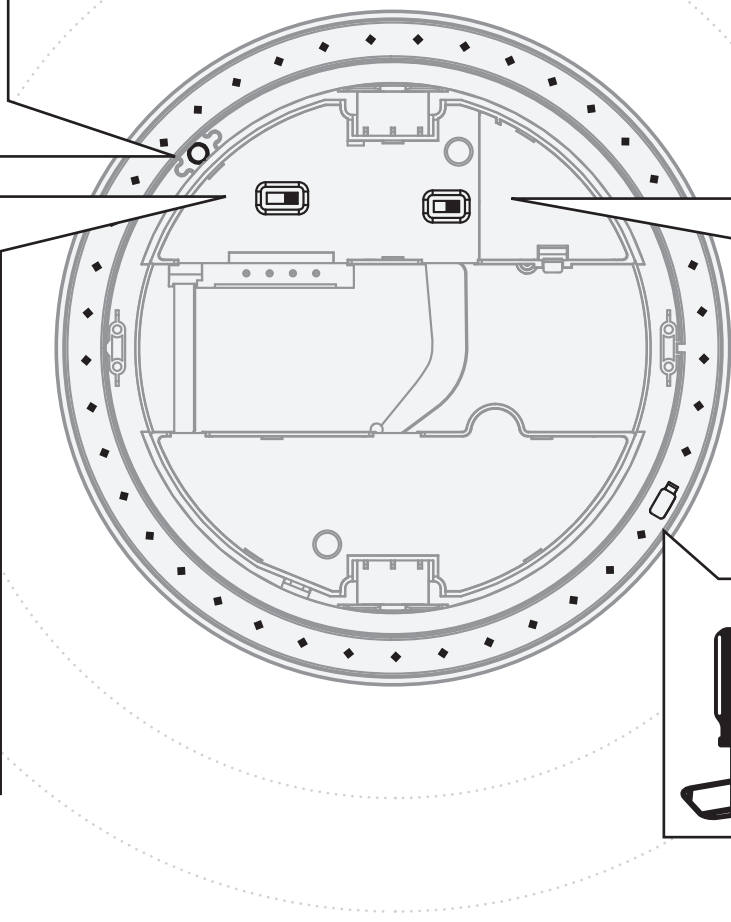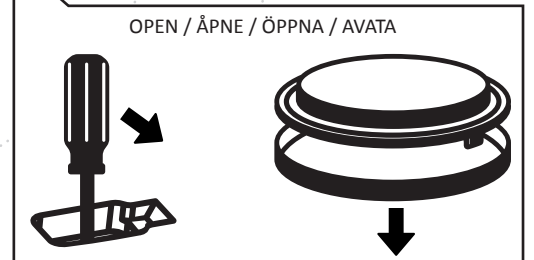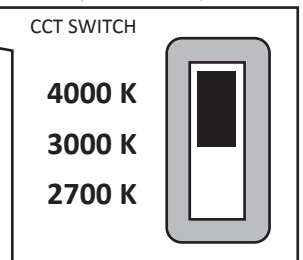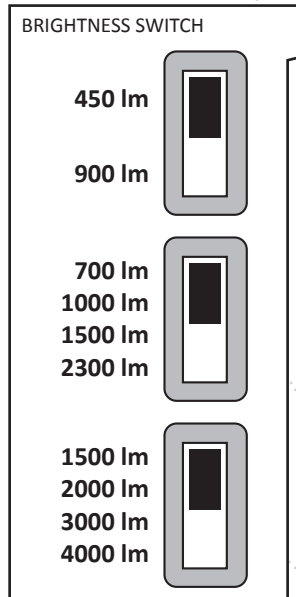




EN: ASSEMBLY  
NO: MONTERING

SE: MONTERING  
FI: KIINNITYS

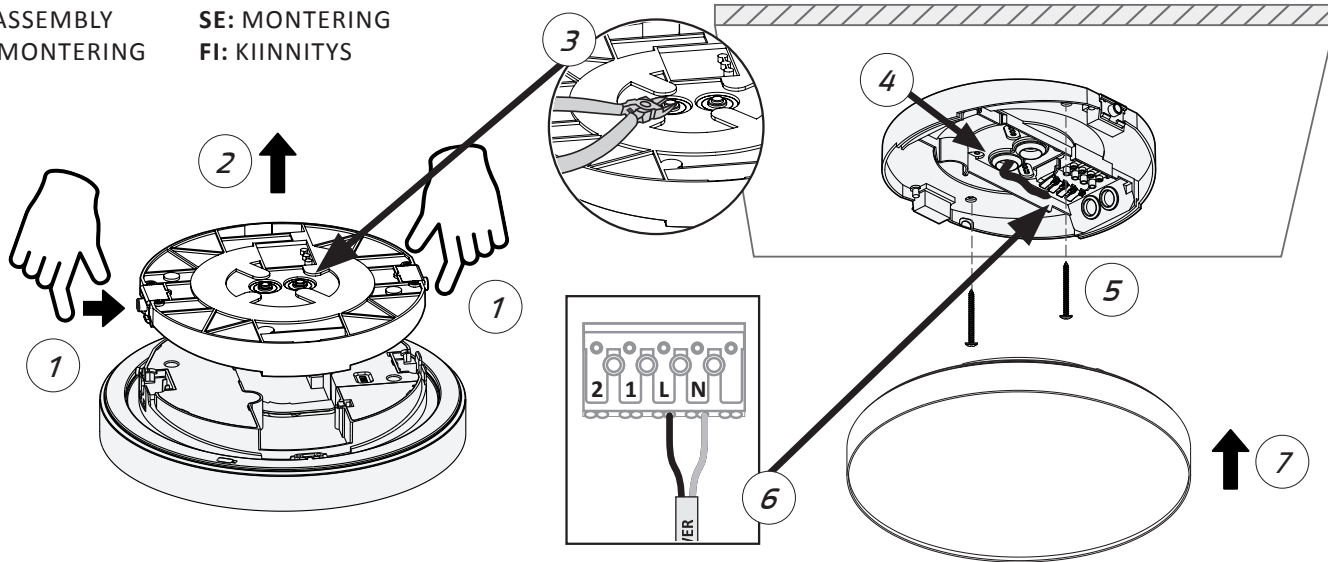


EN: ASSEMBLING WITH CLIPS  
NO: MONTERING MED KLIPS

SE: MONTERING MED KLIPS  
FI: KOKOAMINEN KLIPSIEN AVULLA

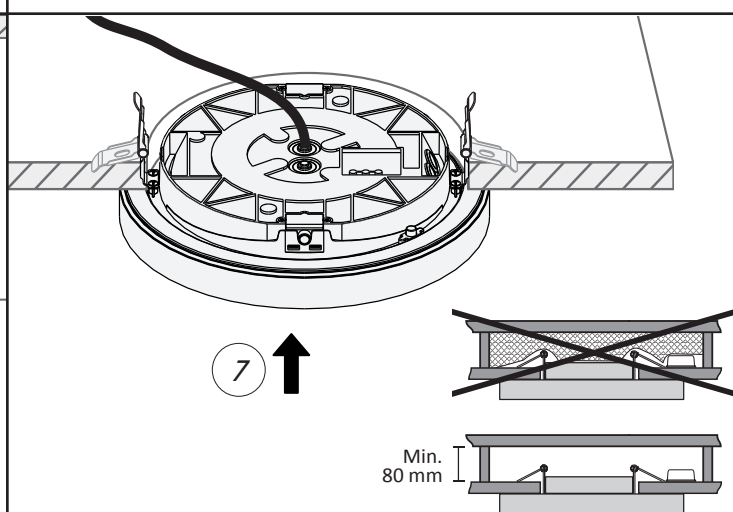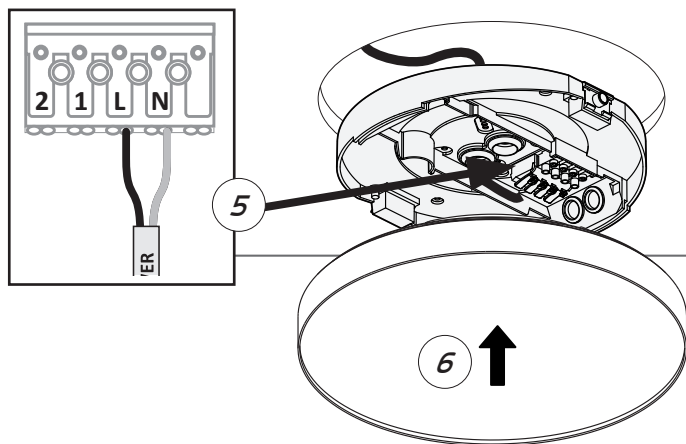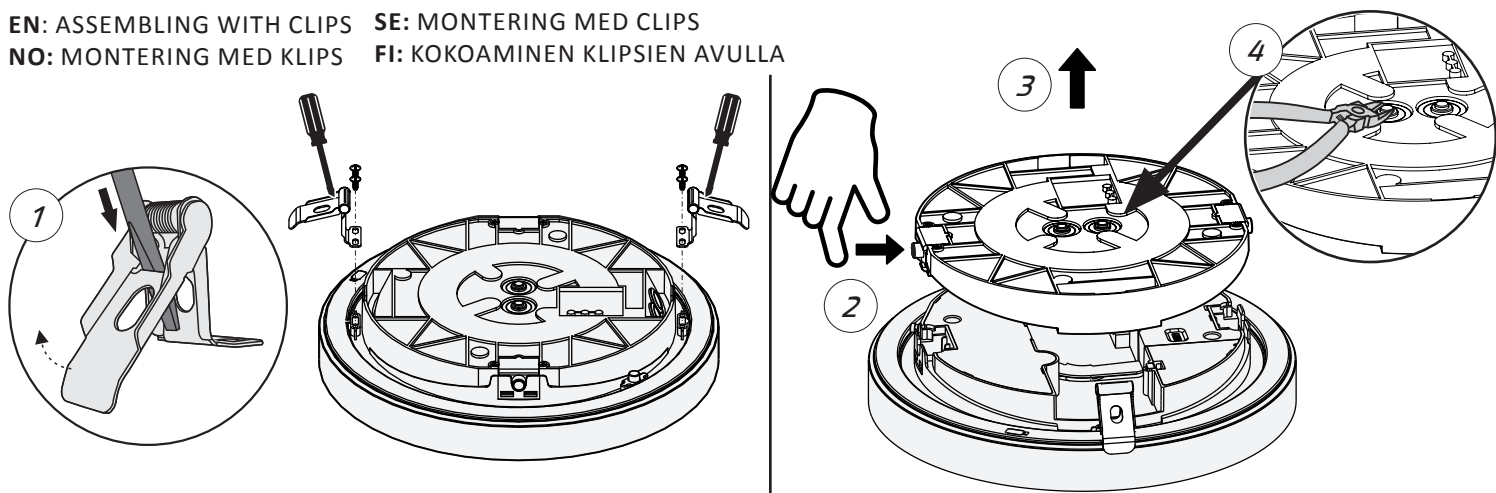


WITHOUT  
SENSOR

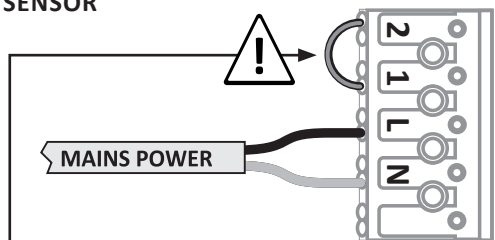



EN: Remove this wire when the luminaire is used with switch or in master/slave application.  
NO: Fjern denne kabelen når armaturet brukes med switch eller master/slave funksjon.  
SE: Ta bort denna kabeln när armaturen används med switch eller master/slave funktion.  
FI: Poista tämä johto kun valaisin käytetään kytkimen kanssa tai master/orja toiminnolla.

WITH  
SENSOR

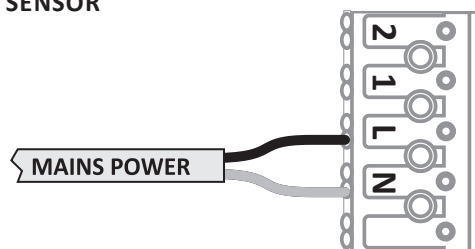

**EN:** DISASSEMBLY INSTRUCTION  
**NO:** DEMONTERINGSINSTRUKSJON

**SE:** DEMONTERINGSINSTRUKTION  
**FI:** PURKAMISOHJE

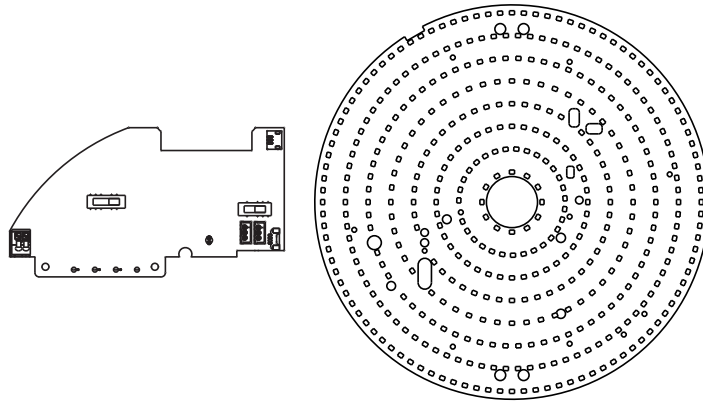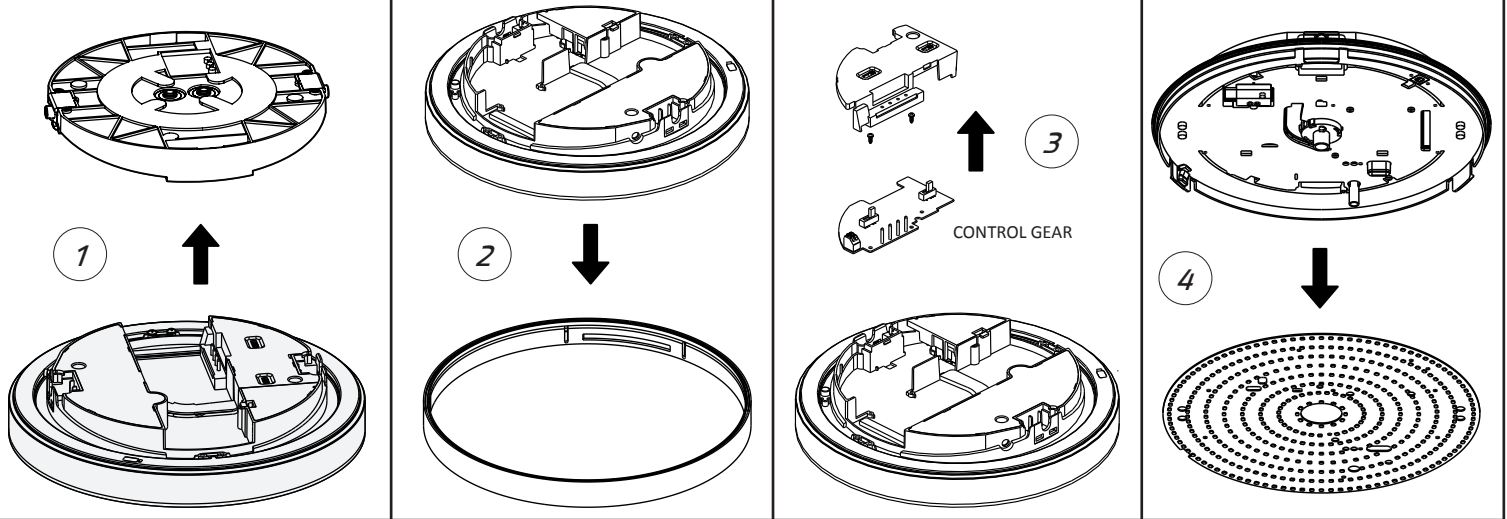

**EN:** WIRELESS MICROWAVE SENSOR SETTING  
**NO:** TRÅDLØS MIKROBØLGESENSOR INNSTILLING  
**SE:** TRÅDLØS MIKROVÅGSSSENSORINSTÄLLNING  
**FI:** LANGATTOMAN MIKROAALTOUUNIN ANTURIN ASETUS


**EN:** Wireless transmission distance:  
point-to-point transmission > 15m (open field)  
Detection zone Max.(D x H): 12m x 3m  
Detection sensitivity: 10%- 100%, adjustable  
Hold time: 10sec-30min, adjustable  
Daylight ON: 5-50Lux,  
adjustable or disable  
Daylight OFF: 50-200Lux,  
adjustable or disable  
Stand-by Period : 0sec-+∞,adjustable  
(Refer to "Low level light")  
Mounting height: 3m(6m Max.)  
Motion detection: 0.5~3m/s  
Detection angle:  
150°(wall installation) 360°(ceiling installation)

**SE:** Trådlöst överföringsavstånd:  
punkt-till-punkt överföring > 15m (öppet fält)  
Detektionszon Max.(D x H): 12m x 3m  
Detektionskänslighet: 10%-100%, justerbar  
Efterljustid: 10sek-30min, justerbar  
Dagsljus PÅ: 5-50Lux,  
justerbar eller inaktiverad  
Dagsljus AV: 50-200Lux,  
justerbar eller inaktiverad  
Beredskapsperiod: 0 sek-+∞,  
justerbar (Se "Grundljus")  
Monteringshöjd: 3m (6m Max.)  
Rörelsedetektering: 0,5~3m/s  
Detekteringsvinkel:  
150° (vägginstallation) 360° (takinstallation)

**NO:** Trådløs overføringsavstand:  
punkt-til-punkt overføring > 15m (åpent felt)  
Deteksjonszone Maks. (D x H): 12m x 3m  
Deteksjonsfølsomhet: 10%-100%, justerbar  
Etterlystid: 10sek-30min, justerbar  
Dagslys PÅ: 5-50Lux,  
justerbar eller deaktivert  
Dagslys AV: 50-200 Lux,  
justerbar eller deaktivert  
Stand-by periode: 0 sek-+∞,  
justerbar (Se "Grunnlys")  
Monteringshøyde: 3m (6m Maks.)  
Bevegelsesdeteksjon: 0,5~3m/s  
Deteksjonsvinkel:  
150° (veggmontering) 360° (takmontering)


**FI:** Langattoman lähetyksen etäisyys:  
pisteestä pisteeseen lähetyks > 15m (avoin kenttä)  
Tunnistusalue Max (S x K): 12m x 3m  
Tunnistuksen herkkyy: 10%-100%, säädettävissä  
Pitoaika: 10sek-30min, säädettävissä  
Päivänvalo PÄÄLLÄ: 5-50Lux,  
säädettävissä tai pois käytöstä  
Päivänvalo OFF: 50-200Lux,  
säädettävissä tai pois käytöstä  
Valmiusaika: 0 s-+∞, säädettävä  
(katso "Perusvalo")  
Asennuskorkeus: 3 m (enintään 6 m)  
Liiketunnistus: 0,5-3 m/s  
Tunnistuskulma:  
150° (seinäasennus) 360° (kattoasennus)

Ceiling mount 3m


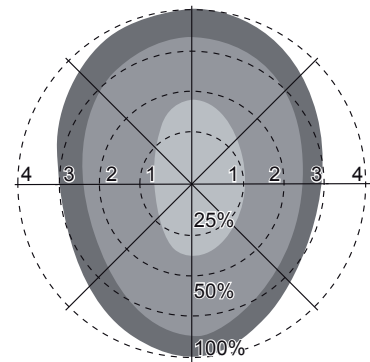


(Walking speed: 0.3m/s)

Wall mount 2m

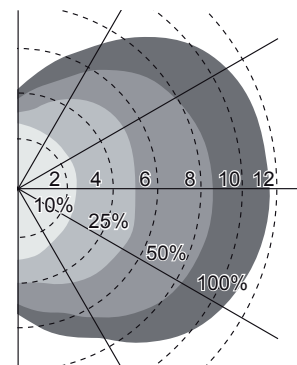

(Walking speed: 0.3m/s)

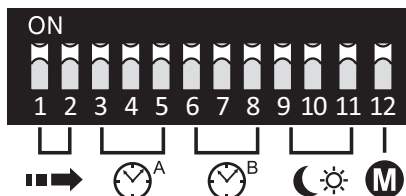**DETECTION RANGE**

**EN: Detection range setting (sensitivity):** The effective range of the motion sensor can be set on the DIP switch (see figure). By reducing the sensitivity of the detection, the detection range will be decreased.



**SE: Inställning ur räckvidd (känslighet):** Den effektiva räckvidden av närvarosensoren kan ställas in på DIP-omkopplare (se figur). Genom att minska känsligheten vil detektionsområdet reduceras.

**FI: Etäisyyden asetus (herkkyys):**

Liiketunnistimen valvonta-alue voidaan asettaa DIP-kytkimellä (kts. kuva). Vähentämällä tunnistimen herkkyyttä havaitsemisalue pienenee.

**NO: Innstilling av rekkevidde (følsomhet):** Sensorens følsomhet innstilles på DIP switcher på sensoren (se skisse). Ved å redusere følsomheten vil deteksjonsområdet reduseres.

	1	2	
I	ON	ON	100%
II	—	ON	50%
III	ON	—	25%
IV	—	—	0%

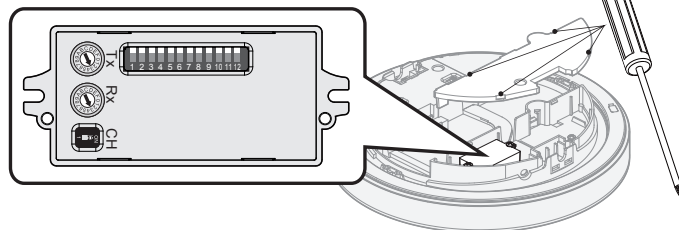**HOLD TIME**

**EN: Hold time**  
To set how long the Luminaire should light with 100% after the last detection use DIP switch on the sensor (see figure).


**SE: Efterlystid**  
För att ställa in hur länge armaturen ska vara tänd med 100% efter sista detektering används DIP-omkopplaren på sensorn (se figur).

**NO: Etterlystid**

For innstilling av hvor lenge armaturen skal lyse med 100% etter siste detektering benyttes DIP switch på sensoren (se skisse).

**FI: Päällä-olo aika**  
DIP-kytkimellä asetetaan kuinka kauan valon tulisi olla 100% tehokkuudella viimeisen havainnon jälkeen.

	3	4	5	
I	ON	ON	ON	10 s
II	—	ON	ON	30 s
III	ON	—	ON	1 min
IV	ON	ON	—	5 min
V	—	ON	—	15 min
VI	—	—	—	30 min

**STAND-BY**


**EN: "Low level light" period.** Stand-by period is the period that the fitting remains at the low light level before it switches off. If the Stand-by is set to, the fitting always remains at low light level when the area is unoccupied. Please note, this Stand-by period setting is only applicable in Mode 1.

**SE: "Grundljus" period.** Stand-by-period är den period som armaturen ligger kvar på grundljus-nivå innan den stängs av. Om Stand-by är inställd på, förblir armaturen alltid på grundljus-nivå när området är obemannat. Observera att denna inställning endast är tillämplig i läge 1.

**FI: "Perusvalon" aika.** Valmiusaika on aika, jonka varuste on valmiustilassa ennen kuin se sammuu. Jos valmiustaso on asetettu asentoon, kaluste pysyy aina valmiustilassa, kun alue on tyhjä. Huomaa, että tämä asetus on käytettävissä vain tilassa 1.

**NO: "Grunnlys" periode.** Stand-by-periode er den perioden armaturet forblir på grunnlys-nivå før det slås av. Hvis Stand-by er satt til, forblir beslaget alltid på grunnlys-nivå når området er ledig. Vær oppmerksom på at denne perioden kun gjelder i modus 1.

	6	7	8	
I	ON	ON	ON	0s
II	—	ON	ON	10 min
III	ON	—	ON	20 min
IV	ON	ON	—	30 min
V	—	ON	—	60 min
VI	—	—	—	+ ∞

**DAYLIGHT SENSOR****EN: MODE 1**

- When the daylight level drops below the set value in column "ON", the microwave sensor becomes active.
- When the daylight level exceeds the set value in column "ON", the light will be always off.
- The "disable" setting disables the daylight sensor.
- The values in column "OFF" is not applicable in Mode 1.

**MODE 2**

When the daylight level drops below the LUX value in column "ON", the light turns on at the standby level and the microwave sensor becomes active. When the daylight level reaches the set threshold in column "OFF", the fitting transitions from standby to OFF. The "disable" setting disables the daylight sensor.

**SE: MODE 1**

- När dagsljusnivån sjunker under det inställda värdet i kolumn "ON", aktiveras mikrovågssensorn.
- När dagsljusnivån överstiger det inställda värdet i kolumn "ON", lampen kommer alltid att vara släckt.
- Inställningen "avaktivera" inaktiverar dagsljussensorn.
- Värdena i kolumn "AV" är inte tillämpliga i läge 1.

**MODE 2**

När dagsljusnivån sjunker under LUX-värdet i kolumn "ON" slås armaturen på i standby-nivån och mikrovågssensorn blir aktiv. När dagsljusnivån når den inställda tröskeln i kolumn "AV" övergår armaturen från standby till AV. Inställningen "avaktivera" inaktiverar dagsljussensorn.

**NO: MODE 1**

- Når dagslysnivået faller under den innstilte verdien i kolonnen "PÅ", aktiveres mikrobølgesensoren.
- Når dagslysnivået overstiger innstilte verdi i kolonnen "ON", lyset vil alltid være av.
- "Deaktiver"-innstillingen deaktiverer dagslyssensoren.
- Verdiene i kolonnen "AV" gjelder ikke i modus 1.

**MODE 2**

Når dagslysnivået faller under LUX-verdien i kolonne "ON", slås armaturen på på standby-nivå og mikrobølgesensoren blir aktiv. Når dagslysnivået når den innstilte terskelen i kolonne "AV", går armaturen fra standby til AV. "Deaktiver"-innstillingen deaktiverer dagslyssensoren.

**FI: MODE 1**

- Kun päivänvalon taso laskee sarakkeessa asetetun arvon alapuolelle "ON", mikroaaltotunnistin aktivoituu.
- Kun päivänvalon taso ylittää sarakkeessa asetetun arvon "ON", valo on aina pois päältä.
- "Poista käytöstä" -asetus poistaa päivänvaloanturin käytöstä.
- Sarakkeen "OFF" arvot eivät ole käytettävissä tilassa 1.

**MODE 2**

Kun päivänvalon taso laskee LUX-arvon alapuolelle sarakkeessa "ON", liitin kytketty päälle valmiustilassa ja mikroaaltounin anturi aktivoituu. Kun päivänvalon taso saavuttaa sarakkeessa "OFF" asetetun kynnyksen, sovitin siirtyä valmiustilasta OFF-tilaan. "Poista käytöstä" -asetus poistaa päivänvaloanturin käytöstä.

**MODE**

**EN: MODE**  
Mode 1: Normal lightcontrol  
Mode 2: Photocell prioritized, means that when the daylight level exceeds the set threshold, the fitting will turn off. When the daylight level falls below the set threshold, the fitting will automatically turn on at a standby level and transition from standby level to 100% brightness level when motion is detected.

**SE: MODE**


Läge 1: Normal ljusstyrning  
Läge 2: Skymningsrelä prioritet, vilket innebär att armaturen är släckt när omgivningsljuset överstiger det inställda gränsvärde. När omgivningsljuset är lägre än det angivna tröskelvärde vill armaturen automatiskt tändas till grundljus. Vid detektion av en rörelse vil armaturen gå til hög ljusnivå 100%. (se figur)

**NO: MODE**

Modus 1: Normal lyskontroll  
Modus 2: Fotocelle prioritert, betyr at når dagslysnivået overstiger den innstilte terskelen, vil armaturen vil slå seg av. Når dagslysnivået faller under innstilt terskel, vil beslaget automatisk slå seg på i standby nivå og overgang fra standby-nivå til 100 % lysstyrke nivå når bevegelse oppdages.

**FI: MODE**

Tila 1: Normaali ljustyrning  
Tila 2: Valokenno priorisoitu. tarkoittaa että kun päivänvalon taso ylittää asetetun kynnyksen, sovitin sammuu. Kun päivänvalon taso laskee alle asetetun kynnyksen, sovitin käynnistyy automaattisesti valmiustilassa taso ja siirtyminen valmiustilasta 100 % kirkkauteen tasolla, kun liikettä havaitaan.



	12	
I	ON	MODE 1
II	—	MODE 2

**EN: GROUPING SETTING****SE: GRUPPERINGSINSTÄLLNING****NO: GRUPPERINGSINNSTILLING****FI: RYHMITTELY ASETUS****EN: RF Grouping:**

All the sensors can be selected both single-channel mode and multi-channel mode.

In single-channel mode, keep all the transmitting channels and receiving channels pointing at the same channel, then the group is established automatically.

In multi-channel mode, keep all the transmitting channels pointing at the same channel. Set the receiving channels pointing

at the same channel or adjacent channels as the transmitting channel, then the group is established automatically.

**Note:**

As the commanding unit (master) can send RF signal to other units set at the same transmitting channel or set at three adjacent receiving channels, special attention is needed when configuring sensors into groups in multi-channel reception mode

**NO: RF-Grupperingsoppsett:**

Alle sensorene kan velges både i enkeltkanalsmodus og flerkanalsmodus.

I enkeltkanalsmodus, hold alle sendekanalene og mottakskanalerne peker mot samme kanal, så opprettes gruppen automatisk.

I flerkanalsmodus, hold alle sendekanalene på samme kanal. Still inn mottakskanalerne som peker mot samme kanal eller tilstøtende kanaler som sendekanalene, så opprettes gruppen automatisk.

**Merk:** Siden kommandoenheten (master) kan sende RF-signaler til andre enheter satt på samme sendekanal eller satt til tre tilstøtende mottakskanaler, er det viktig å være nøye når du konfigurerer sensorer i grupper i flerkanals mottaksmodus.

**Tx:**

**EN:** Transmitting channels to be set by rotating the coding switch.

(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F) (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F)

**Rx:**

**EN:** Receiving channels to be set by rotating the coding switch.

(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F) (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F)

**Tx:**




**NO:** Sendekanal skal stilles inn ved å dreie kodebryteren.

(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F)

**Rx:**

**NO:** Mottakskanaler skal stilles inn ved å dreie kodebryteren.

(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F)

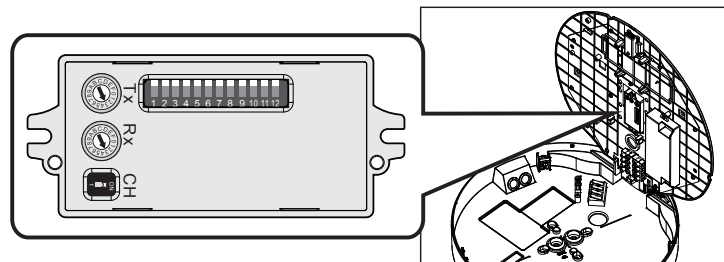**Tx N****Tx N + Rx 0****Tx 0****DIP:**

ON	Multi-channel Mode
—	Single-Channel Mode


**MULTI-CHANNEL MODE**

**EN:** In multi-channel mode, the commanding unit (master) sends RF signals to other units set to matching- or adjacent channels.

**NO:** I flerkanalsmodus sender masterarmatur RF-signaler til andre enheter som er innstilt på matchende- eller tilstøtende kanal.

**SE:** I flerkanalsläge sänder masterarmatur (master) RF-signaler till andra enheter inställda på matchande eller intilliggande kanaler.

**FI:** Monikanava moodissa komentoyksikkö (pääyksikkö) lähettää radiotaajuus (RF) signaaleja muille yksiköille, jotka on asetettu vastaaviin tai vierekkäisiin kanaviin.

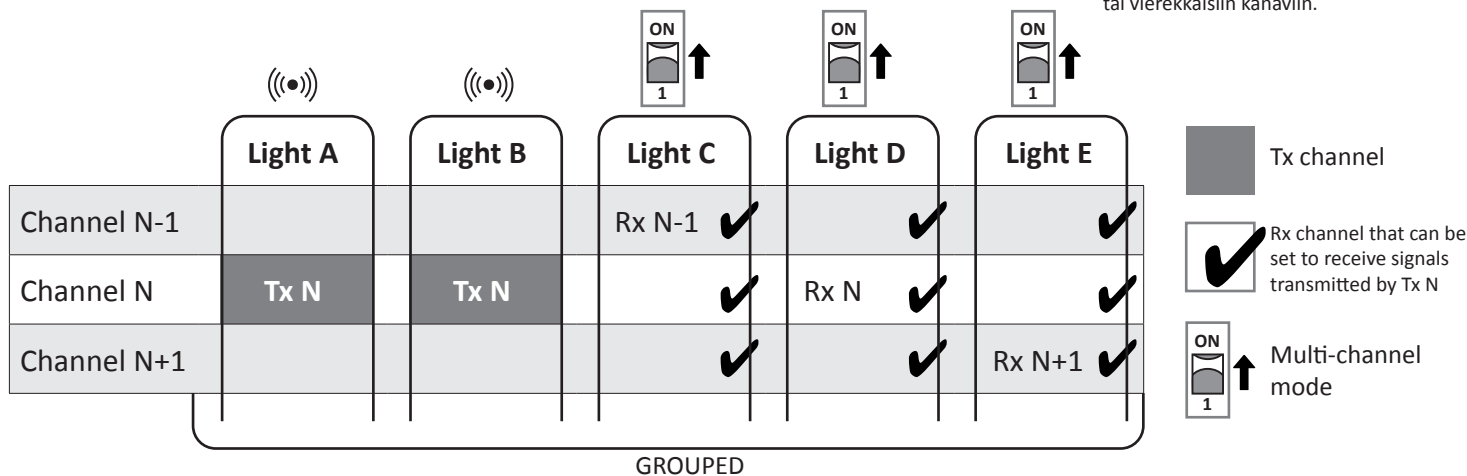
**SINGLE-CHANNEL MODE**

**EN:** In single channel mode, the master Luminaire only sends RF signals to other devices that are set to match the master's transmit channel.

**NO:** I enkeltkanalsmodus sender masterarmaturen kun RF-signaler til andre enheter som er satt til å matche masterens sende-kanal.

**SE:** I enkeltkanalsläge skickar masterarmatur endast RF-signaler till andra enheter som är inställda för att matcha masterens sändningskanal.

**FI:** Yksikanavaisessa tilassa isäntälaitte lähettää RF-signaaleja vain muille laitteille, jotka on asetettu vastaamaan isäntälaitteen lähetykskanavaa.

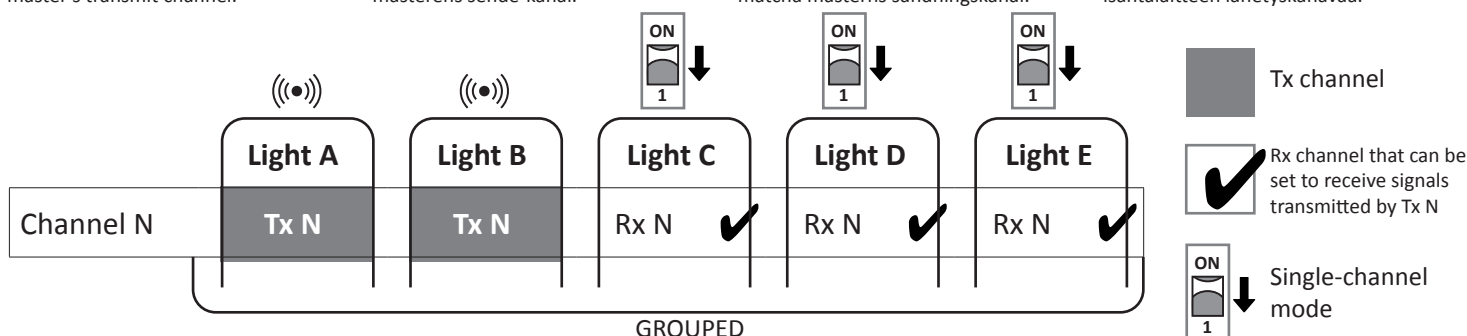

**EN: FOR STAIRWELLS**  
**NO: FOR TRAPPEOPPGANG**

**SE: FÖR TRAPPHUS**  
**FI: PORTAIKKOJA VARTEN**

**EN: EXAMPLE 1:**



- 1. First Floor:** When motion is detected by the staircase light on the first floor, the light turns on and sends a signal to the corridor lights on the same floor, which also turn on. At the same time, the signal is sent from the first-floor staircase light to the second-floor staircase light, turning it on.
- 2. Second Floor:** As the person moves to the second floor, motion is detected by the second-floor staircase light, which activates the corridor lights on that floor. Simultaneously, the signal is sent to the third-floor staircase light, which turns on.
- 3. Third Floor:** When the person moves to the third floor, motion is

- detected by the third-floor staircase light, which activates the corridor lights on that floor. At the same time, the signal is sent to the fourth-floor staircase light, which turns on. The lights on the first floor dim to standby level after the pre-set hold time.
- 4. Fourth Floor:** As the person moves to the fourth floor, motion is detected by the fourth-floor staircase light, which sends a signal to activate the corridor lights on that floor. Simultaneously, the signal is sent to the next staircase light (if applicable) on the higher floor, which turns on. All lights on the first floor turn off after the standby period, and the lights on the second floor dim to standby level after the hold time.

**NO: EKSEMPEL 1:**

- 1. Første etasje:** Når bevegelse oppdages ved trappelyset i første etasje, aktiveres dette lyset og sender et signal til korridorlysene på samme etasje, som også slås på. Samtidig sendes et signal fra trappelyset i første etasje til trappelyset i andre etasje, som aktiveres.
- 2. Andre etasje:** Når en person beveger seg til andre etasje, oppdages bevegelse av trappelyset i andre etasje, som aktiverer lysene i korridoren på samme etasje. Samtidig sendes et signal til trappelyset i tredje etasje, som slås på.
- 3. Tredje etasje:** Når personen beveger seg til tredje etasje, oppdages

- bevegelse av trappelyset i tredje etasje, som aktiverer korridorlysene på samme etasje. Samtidig sendes et signal til trappelyset i fjerde etasje, som slås på. Lysene på første etasje dimmes til standby-nivå etter en forhåndsdefinert holdetid.
- 4. Fjerde etasje:** Når personen beveger seg til fjerde etasje, aktiveres trappelyset i fjerde etasje ved bevegelsesdeteksjon, og signalet for å slå på korridorlysene på samme etasje sendes. Samtidig sendes et signal til trappelyset i neste etasje, dersom det finnes, og lyset slås på. Alle lysene på første etasje slås av etter standby-perioden, og lysene på andre etasje dimmes til standby-nivå etter holdetid.

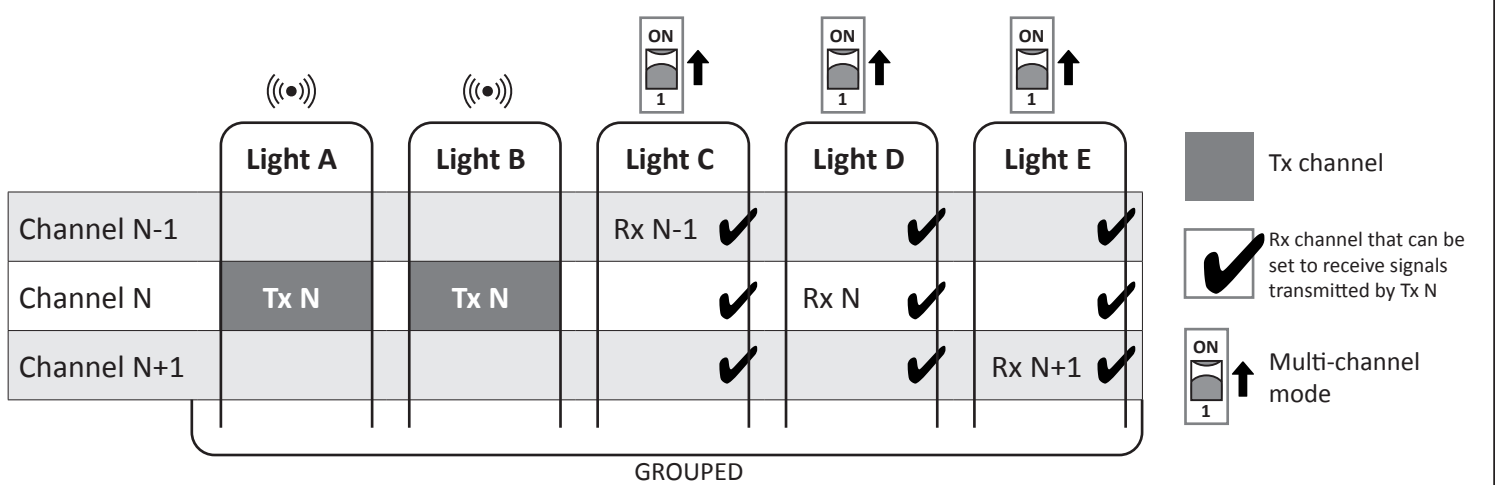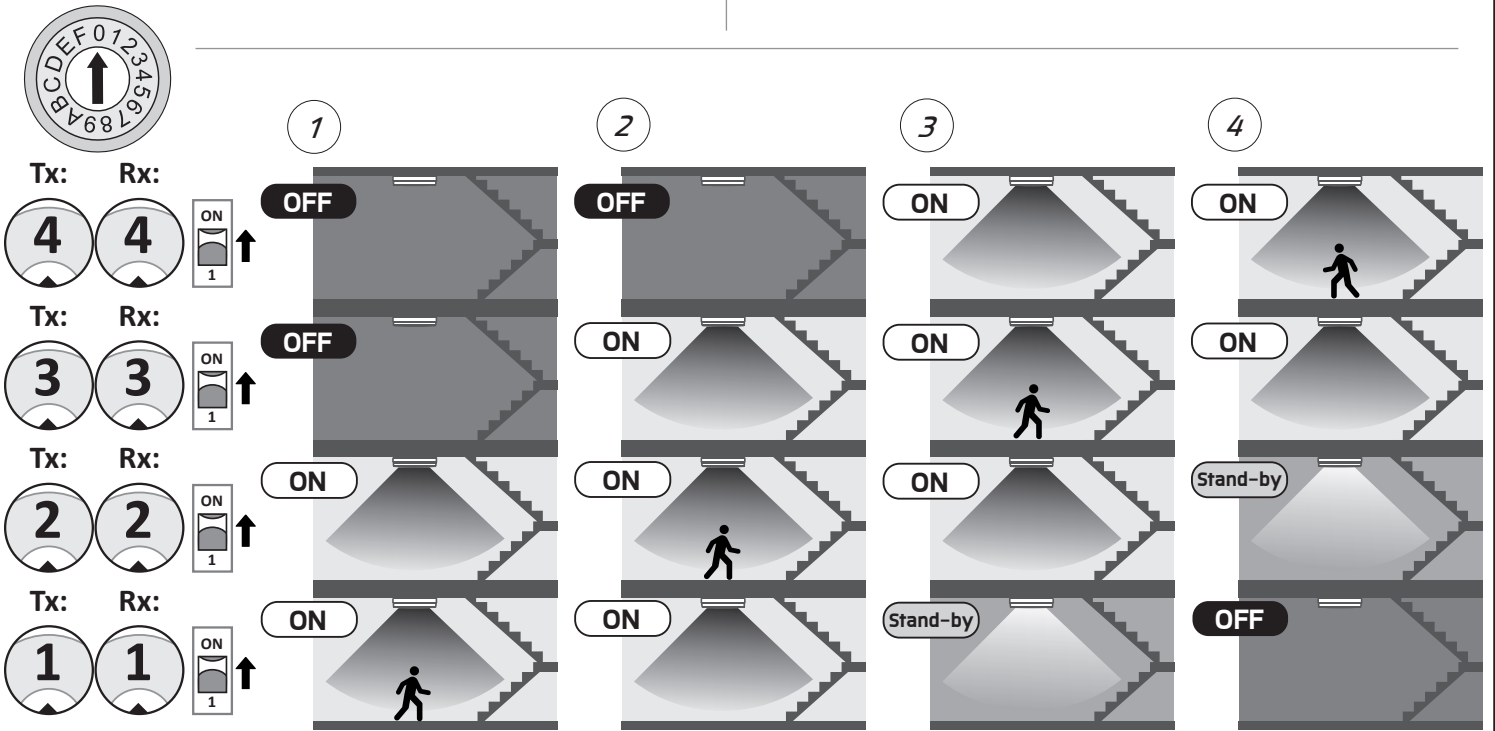

**EN: RF Grouping:**  
 Set all sensors to multi-channel mode. Ensure transmitting channels are the same, and configure receiving channels to match or be adjacent. The group will be created automatically.

**Note:**  
 The master unit can send RF signals to units on the same transmitting channel or three adjacent receiving channels. Careful configuration is needed in multi-channel mode.

**NO: RF-gruppering:**  
 Sett alle sensorer til multikanalmodus. Sørg for at sende-kanalene er like, og konfigurer mottakerkanalene til å matche eller være nærliggende. Gruppen opprettes automatisk.

**Merk:**  
 Master-enheten kan sende RF-signaler til enheter på samme sende-kanal eller tre nærliggende mottakerkanaler. Spesiell oppmerksomhet kreves i multi-kanalmodus.

**EN: EXAMPLE 2:**

**1st Floor:** When motion is detected by the 1st staircase light, it turns on and triggers the corridor lights on the same floor. The 2nd staircase light on the 2nd floor also activates.

**2nd Floor:** The 2nd staircase light detects motion, turns on the corridor lights, and triggers the 3rd staircase light on the 3rd floor.

**3rd Floor:** The 3rd staircase light detects motion, activates the corridor lights, and sends a signal to the 4th staircase light. Meanwhile, the 1st-floor lights dim to stand-by after the hold time.

**4th Floor:** The 4th staircase light detects motion, turns on the corridor lights, and triggers the next staircase light. The 1st-floor lights turn off after the stand-by period, and the 2nd-floor lights dim to stand-by after the hold time.




**NO: EKSEMPEL 2:**

**1. etasje:** Når bevegelse oppdages av 1. trappelyset, slår den seg på og utløser korridorlysene i samme etasje. 2. trappelys i 2. etasje aktiveres også.

**2. etasje:** 2. trappelyset registrerer bevegelse, slår på korridorlysene og utløser 3. trappelyset i 3. etasje.

**3. etasje:** 3. trappelyset registrerer bevegelse, aktiverer korridorlysene og sender et signal til 4. trappelys. I mellomtiden dempes lysene i 1. etasje til stand-by etter ventetiden.

**4. etasje:** 4. trappelyset registrerer bevegelse, slår på korridorlysene og utløser det neste trappelyset. Lysene i 1. etasje slår seg av etter stand-by-perioden, og lysene i 2. etasje dimmes til stand-by etter ventetiden.

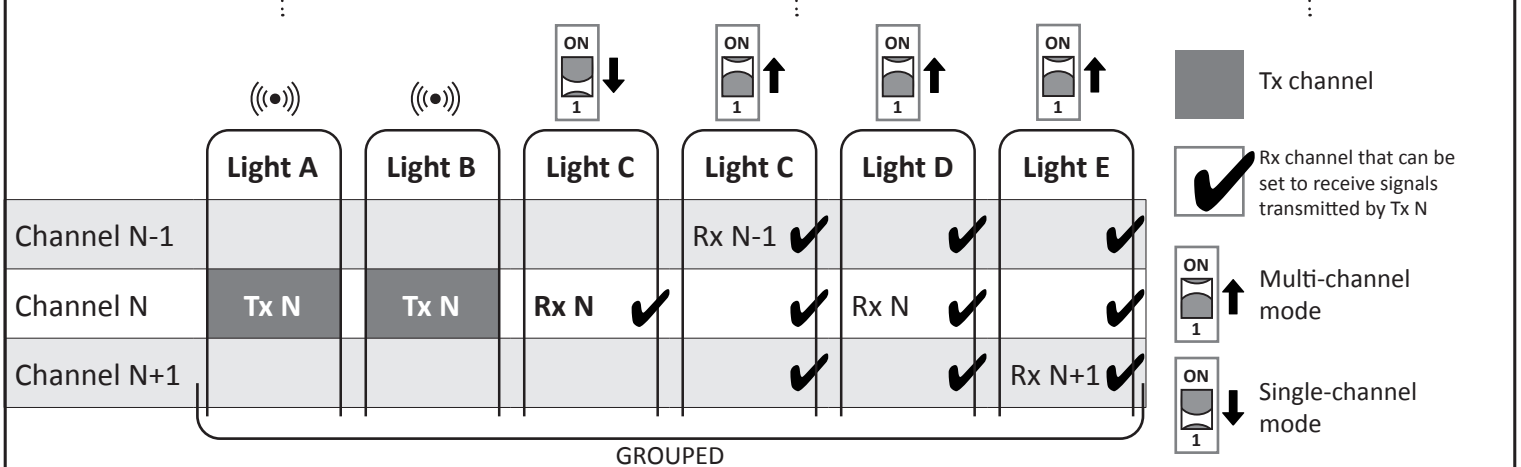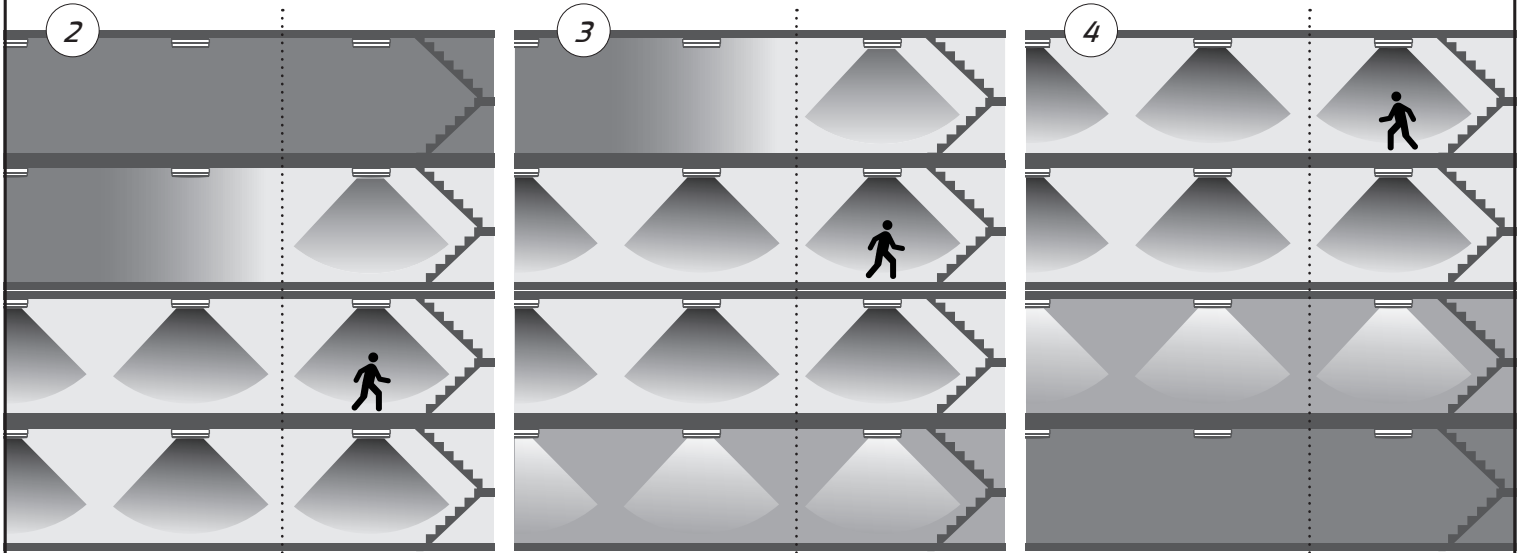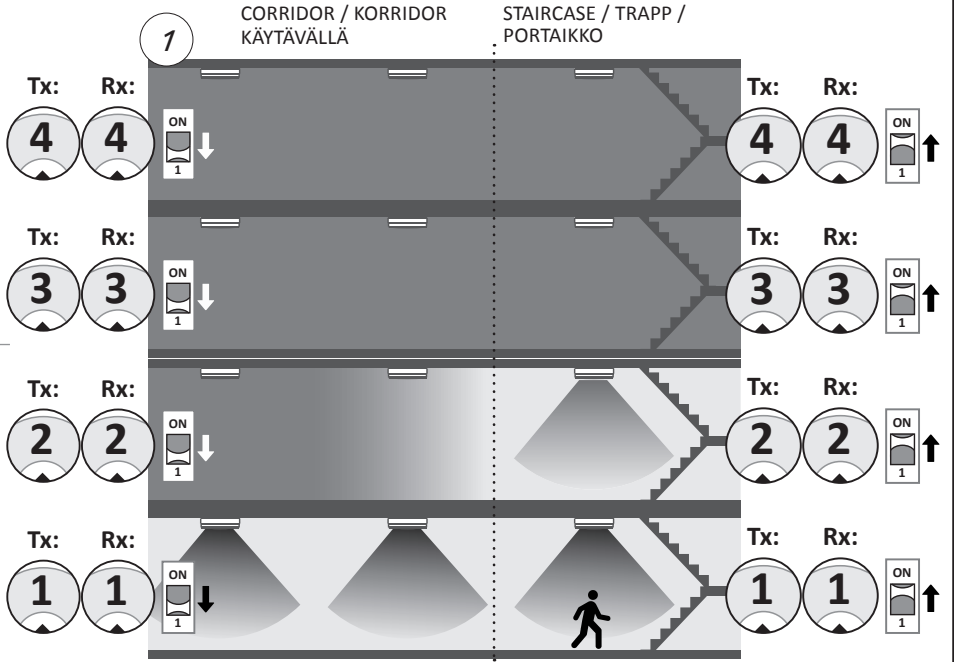

**EN: RF Grouping:**

- Set the stair lights to multi-channel mode and the corridor lights to single-channel mode.
- Single-channel mode: Adjust the transmit channels and receive channels to the same channel to automatically form the group.
- Multi-channel mode: Set all transmit

channels to the same channel, and adjust the receive channels to the same or adjacent channels to form the group.

**Note:** The master unit sends RF signals to devices on the same transmit channel or to three adjacent receive channels. Be careful when grouping sensors in multi-channel mode.

**NO: RF-Grupperingsoppsett:**

- Sett trappelysene til multikanalsmodus og korridorlysene til enkanelsmodus.
- Enkanelsmodus: Juster sendekanaler og mottakskanaler til samme kanal for å danne gruppen automatisk.
- Multikanalsmodus: Sett alle sendekanaler til samme kanal, og

juster mottakskanalene til samme eller tilstøtende kanaler for å danne gruppen.

**Merk:** Masterenheten sender RF-signaler til enheter på samme sendekanal eller til tre tilstøtende mottakskanaler. Vær forsiktig når du grupperer sensorer i multikanalsmodus.


**EN:** FOR CORRIDOR **SE:** FÖR KORRIDOR  
**NO:** FOR KORRIDOR **FI:** KÄYTÄVÄÄ VARTEN

**EN: EXAMPLE 1:**  
 Sensors set to photocell-prioritized mode with 2-steps  
**NO: EKSEMPEL 1:**  
 Sensorer satt til fotocelleprioritert modus med 2-trinn

	6	7	8		STAND-BY
I	ON	ON	ON	0s	
II	—	ON	ON	10 min	
III	ON	—	ON	20 min	
IV	ON	ON	—	30 min	
V	—	ON	—	60 min	
VI	—	—	—	+ ∞	✓




**EN:** With sufficient natural light, the sensor is not triggered by motion.  
**NO:** Med tilstrekkelig naturlig lys utløses ikke sensoren av bevegelse.

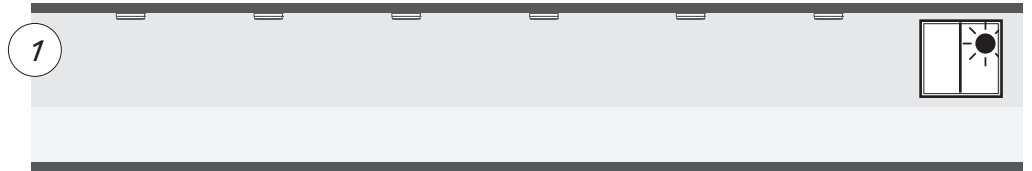

**EN:** With insufficient natural light, the sensor is enabled and the light enters stand-by level.  
**NO:** Med utilstrekkelig naturlig lys aktiveres sensoren og lyset går inn i standby-nivå.



**EN:** When the sensor of lights detects motion, it switches on and send the signal to all the lights in the same group and turns them on.  
**NO:** Når lyssensoren registrerer bevegelse, slår den seg på og sender signalet til alle lysene i samme gruppe og slår dem på.

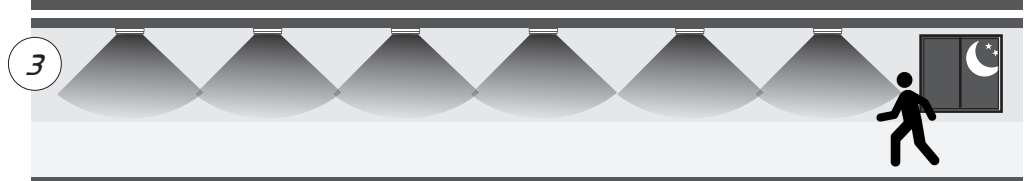


**EN:** After the hold time, all the lamps in the same group dim to Stand-by level.  
**NO:** Etter holdetiden dimmes alle lampene i samme gruppe til standby-nivå.




**EN: EXAMPLE 2:**  
 Sensors set to normal light-control mode with 3-steps  
**NO: EKSEMPEL 2:**  
 Sensorer satt til normal lyskontrollmodus med 3-trinn


	6	7	8		STAND-BY
I	ON	ON	ON	0s	
II	—	ON	ON	10 min	✓
III	ON	—	ON	20 min	✓
IV	ON	ON	—	30 min	✓
V	—	ON	—	60 min	
VI	—	—	—	+ ∞	




**EN:** With sufficient natural light, the sensor is not triggered by motion.  
**NO:** Med tilstrekkelig naturlig lys utløses ikke sensoren av bevegelse.

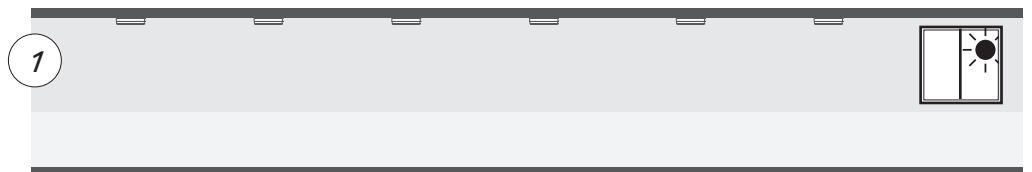

**EN:** When the sensor of lights detect motion, it switches on and sends the signal to all the lights in the same group, and turns them on.  
**NO:** Når lyssensoren registrerer bevegelse, slår den seg på og sender signalet til alle lysene i samme gruppe, og slår dem på.

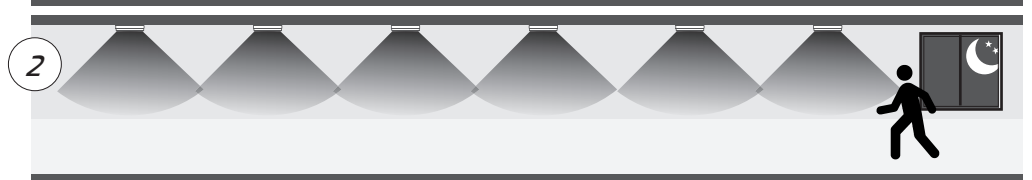

**EN:** After the hold time, all the lamps in the same group dim to Stand-by level.  
**NO:** Etter holdetiden dimmes alle lampene i samme gruppe til standby-nivå.

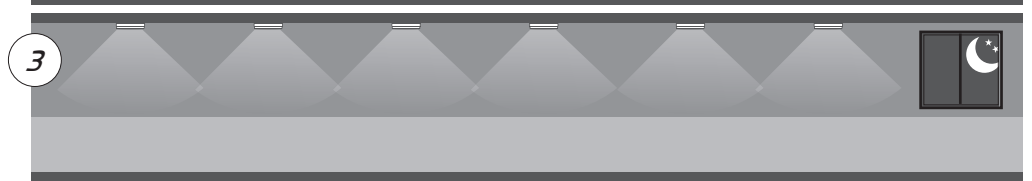

**EN:** All the lights in the same group switches off automatically after the Stand-by period.  
**NO:** Alle lysene i samme gruppe slår seg av automatisk etter Standby-perioden.

