




1a

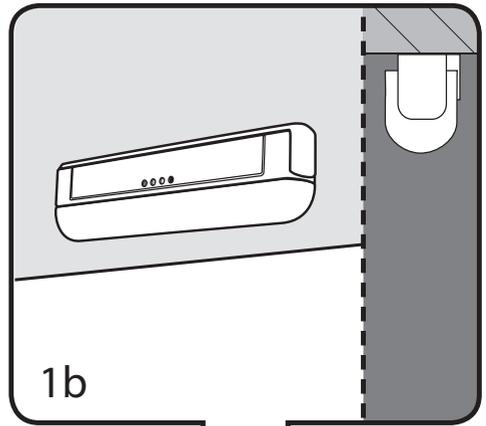


1b

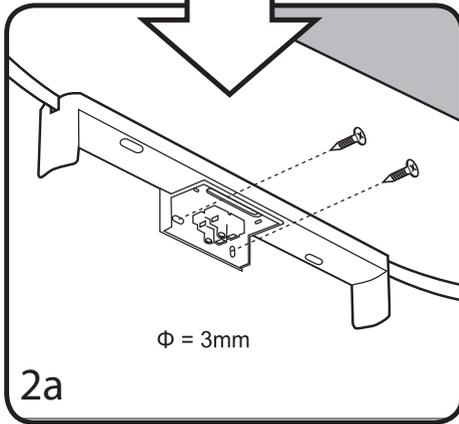


2a

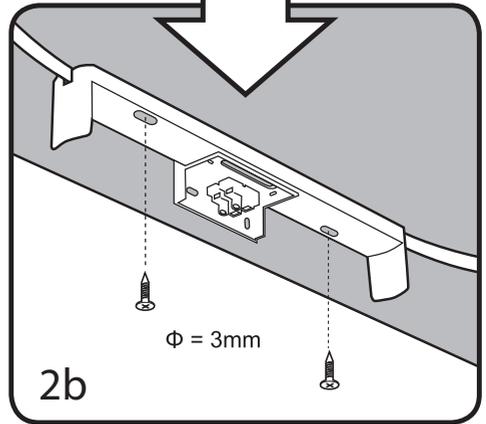

2b

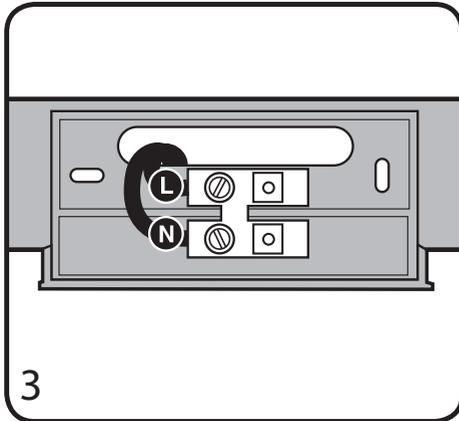

3

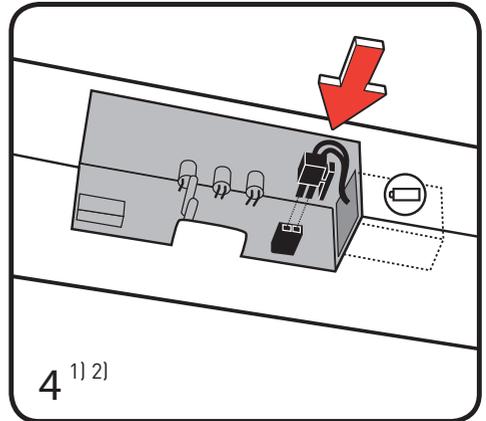



4 ^{1) 2)}

1) Important notice!

When the mains are cut off for more than 24h,
disconnect the battery!
Not applicable for centralized versions!


Wichtiger Hinweis!

Wenn die Leuchte für mehr als 24 Stunden ohne
 Ladung ist, **trennen Sie die Batterie!**
Nicht einsetzbar für zentrale Anlagen wie CPS oder LPS!

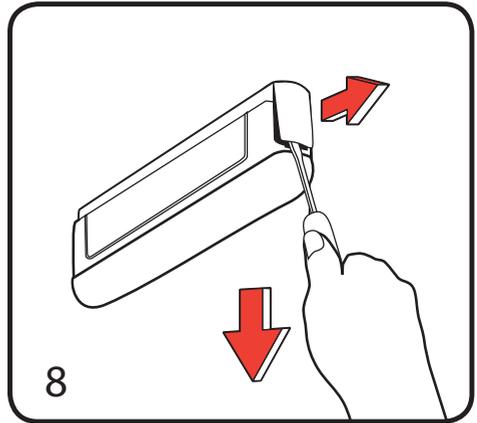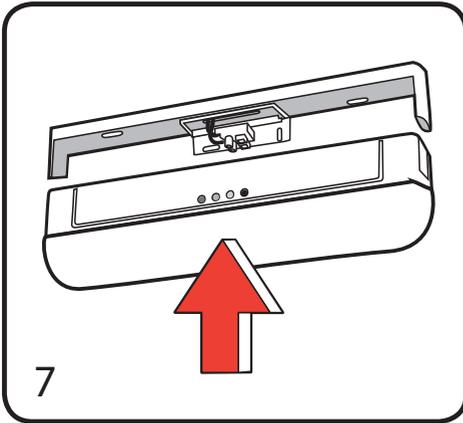

Route Lighting, illuminate level of 1 lux installed

1 lux installed			
H (m):	2,4	2,8	3,4
D (m):	10	11,5	12

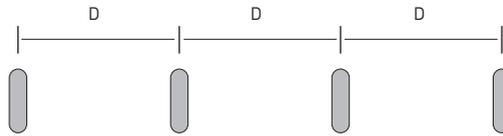

H (m): Height, ceiling height D (m): Distance between luminaires

2)

Functional Test

Manually

The test is activated by pressing the test-button for 0.1-2 seconds.

Automatically

The test starts automatically once per week and lasts for 10 minutes.

Durations Test

Manually

The test is activated by pressing the test-button for 5-10 seconds.

Automatically

The test starts automatically once per every 3 months and lasts for 1-3 hours.

The test button may also be replaced by a magnetic sensor.

Funtionsprüfung

Manuell

Der Test wird durch Drücken der Test-Taste für 0.1 bis 2 Sekunden aktiviert.

Automatisch

Der Teste beginnt automatisch einmal pro Woche und dauert ca. 10 Minuten..

Kapazitätsprüfung

Manuell

Der Test wird durch Drücken der Test-Taste für 5-10 Sekunden aktiviert..

Automatisch

Der Test beginnt automatisch einmal alle 3 Monate und dauert ca. 1-3 Stunden.

Prüftaste kann auch durch einen magnetischen Sensor ersetzt werden.

2)

2) Important notice!

Automatic test of two luminaires in the same area may occur, but this is very unlikely!
Not applicable for centralized versions!

Wichtiger Hinweis!

Ein gleichzeitiger automatischer Test von zwei benachbarten Leuchten ist möglich, aber eher unwahrscheinlich!

Nicht einsetzbar für zentrale Anlagen wie CPS oder LPS!